


DESCRIÇÃO	
INSTALAR	49 LUMINÁRIAS DE LED-150W
RETIRAR	44 LUMINÁRIAS DE VS-150W
RETIRAR	05 LUMINÁRIAS DE VMT-150W

TENSÃO – 13,8KV
SUBESTAÇÃO – LAM
ALIMENTADOR – LAM
BLOCO – DIVERSOS

REF.: INDO PARA COROADO, ENTRAR À DIREITA

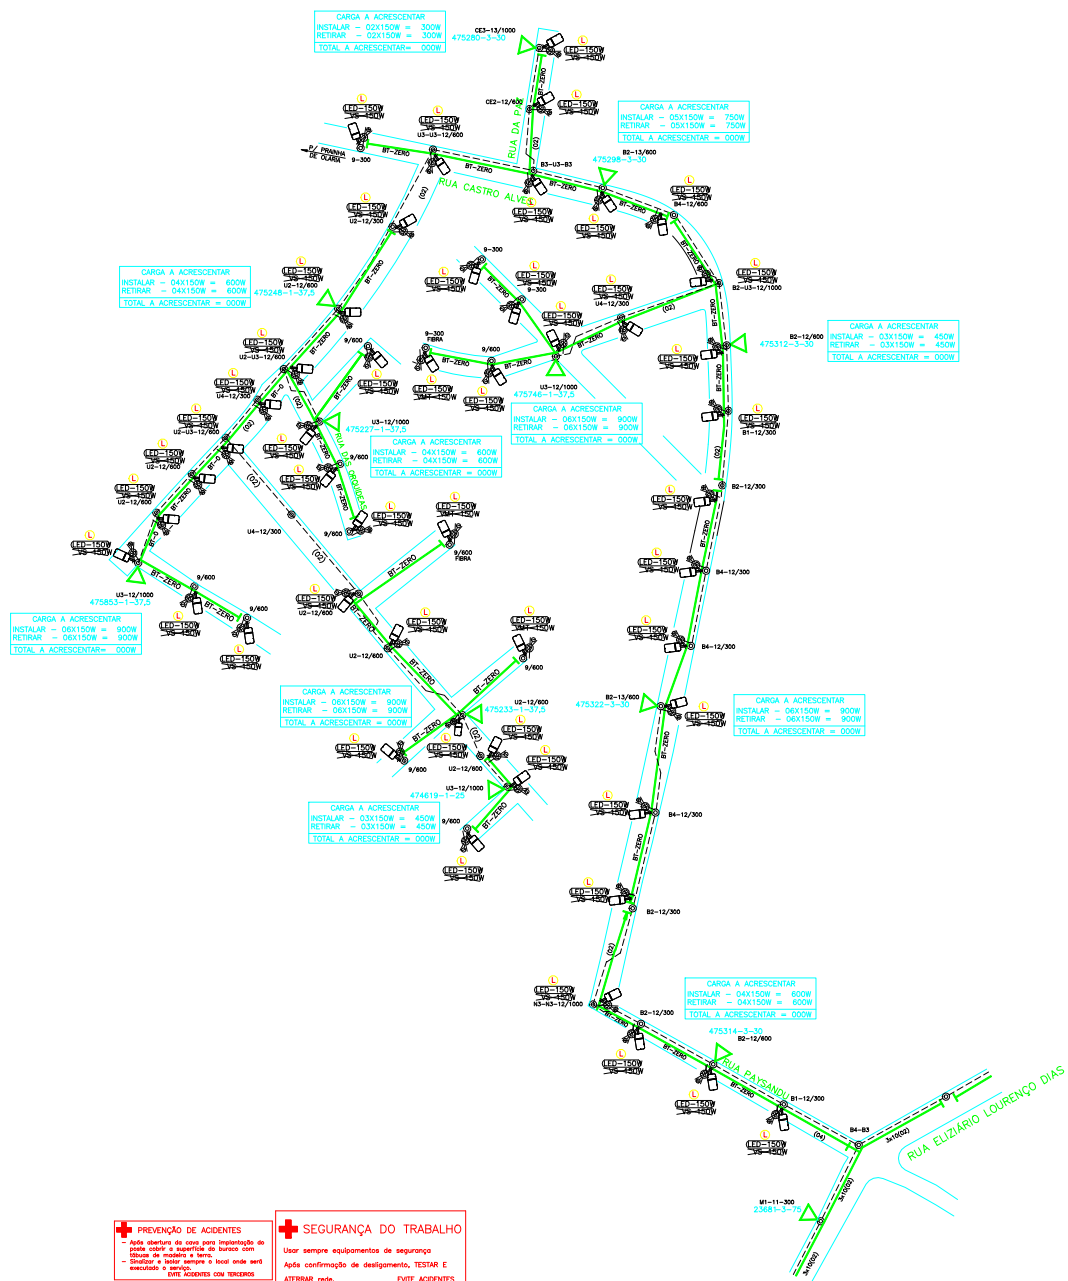

PRAINHA DE OLARIA GUARAPARI

SIMBOLOGIA	
	TRANSFORMADOR EXISTENTE
	PROJETOR VMT-250W PROJETADO
	A INSTALAR
	BRAÇO/LUMINÁRIA A SUBSTITUIR
	LUMINÁRIA A SUBSTITUIR
	LUMINÁRIA VS-150W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VS-250W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT-150W A RETIRAR
	LUMINÁRIA LED-150W A INSTALAR
	POSTE DE CONC. S/C EXISTENTE

ESCALA: 1/1000

OBSERVAÇÕES

LEGENDA
PROTOCOLO – CODEG
300216 – 2019 – ÍTEM-01

NOTAS TÉCNICAS
1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA.

AUTORIA DO PROJETO
ALINE MARRA DOS S. EMILIANO CREA – 146.239-D – MG

CONTRATANTE
DEG COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER Nº500
SALAS 503 E 507 – VALE DO SERENO
NOVA LIMA-MG
TEL: (31) 3547-4425 / (31) 3547-7079
(31) 3571-1920