

DESCRIÇÃO
INSTALAR 02 LUMINÁRIAS DE LED-150W COMPLETAS
TENSÃO - 13,8KV SUBESTAÇÃO - MUQ ALIMENTADOR - MUQ BLOCO -

REFERÊNCIA: SUBIR RETO, NA CURVA  
INDO P/ CAMURGI

SIMBOLOGIA:	
	PROJETOR VMT A RETIRAR
	PROJETOR LED 150W PROJETADO
	SUBSTITUIR BRAÇO/LUMINÁRIA
	SUBSTITUIR LUMINÁRIA
	LUMINÁRIA VS-150W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT-250W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT-400W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VS-250W A RETIRAR
	LUMINÁRIA LED-150W PROJETADA

**PREVENÇÃO DE ACIDENTES**  
- Após abertura da cava para implantação do poste cobrir a superfície do buraco com tábuas de madeira e terra.  
- Sinalizar e isolar sempre o local onde será executado o serviço.  
EVITE ACIDENTES COM TERCEIROS

**SEGURANÇA DO TRABALHO**  
Usar sempre equipamentos de segurança  
Após confirmação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.  
EVITE ACIDENTES

#### NOTAS TÉCNICAS

1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA.

#### AUTORIA DO PROJETO

*Amorinda*  
AINE MARI DOS S. EMILIANO  
CREA - 146.239-D - MG

#### PROJETA ENGENHARIA


ESCALA: 1/1000

R00	31/01/2021	MISSÃO INICIAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO

IDENTIFICAÇÃO	ITAPEBUSSU - GUARAPARI		ESCALA
	MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		JAN/2021
CONTEÚDO	INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI		PRJ-0400
	COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI		01/01

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER N°500  
SALAS 503 E 507 - VALE DO SERENO  
NOVA LIMA-MG  
TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079  
(31) 3571-1920

PRJ-GUA-0400 A3

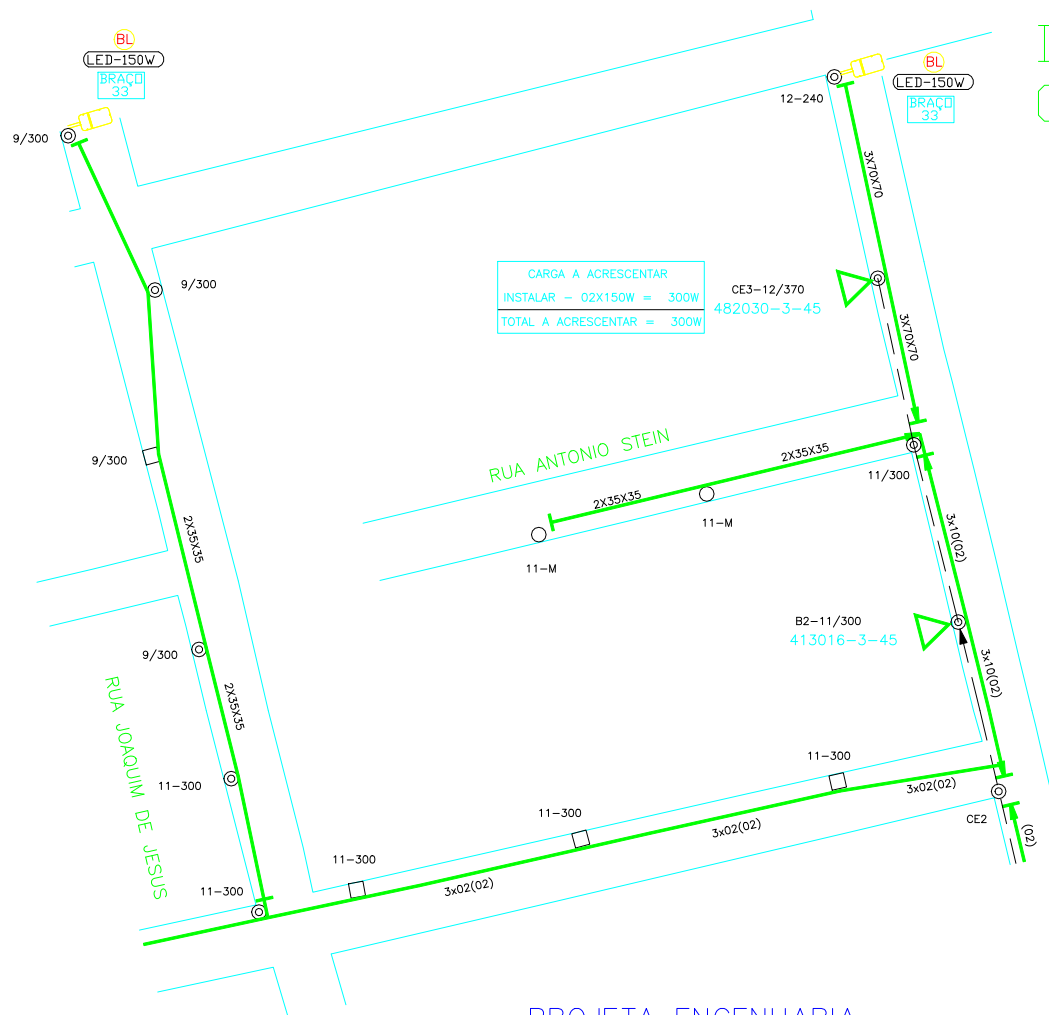

ITAPEBUSSU  
GUARAPARI