


| DESCRIÇÃO | | | |
|-----------|----|------------------------|--|
| INSTALAR | 47 | LUMINÁRIAS DE LED-180W | |
| INSTALAR | 02 | PROJETORES DE LED-300W | |
| RETIRAR | 09 | LUMINÁRIAS DE VS-150W | |
| RETIRAR | 01 | LUMINÁRIAS DE VS-250W | |
| RETIRAR | 37 | LUMINÁRIAS DE VMT-250W | |
| RETIRAR | 01 | PROJETOR DE VMT-250W | |
| RETIRAR | 01 | PROJETOR DE VMT-400W | |

TENSÃO – 13,8KV
SUBESTAÇÃO – LAM
ALIMENTADOR – LAM-05
BLOCO – DIVERSOS

REF.: PRÓXIMO A BOITE MAIS

MEAIPE GUARAPARI

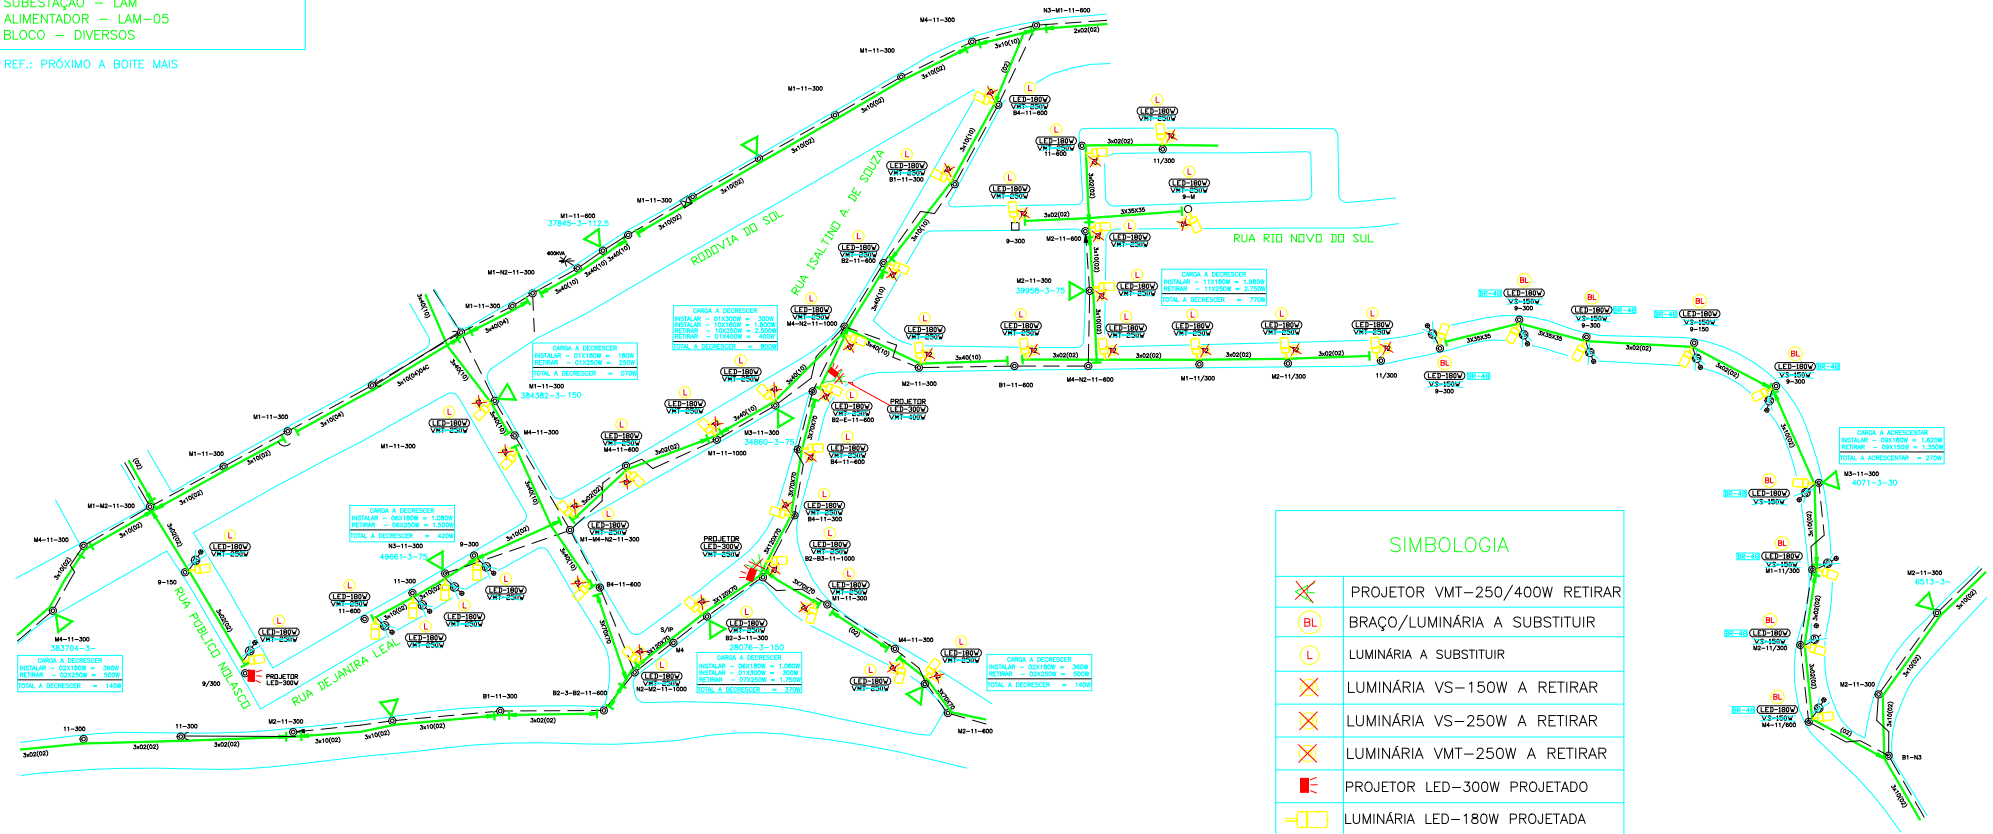

| SIMBOLOGIA | |
|------------|-------------------------------|
| | PROJETOR VMT-250/400W RETIRAR |
| | BRAÇO/LUMINÁRIA A SUBSTITUIR |
| | LUMINÁRIA A SUBSTITUIR |
| | LUMINÁRIA VS-150W A RETIRAR |
| | LUMINÁRIA VS-250W A RETIRAR |
| | LUMINÁRIA VMT-250W A RETIRAR |
| | PROJETOR LED-300W PROJETADO |
| | LUMINÁRIA LED-180W PROJETADA |

ESCALA: 1/1000

SEGURANÇA DO TRABALHO

Usar sempre equipamentos de segurança. Após confirmação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.

EVITE ACIDENTES

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Após abertura da cava para implantação do poste cobrir a superfície do buraco com tábuas de madeira e terra.

Sinalizar e isolar sempre o local onde será executado o serviço.

EVITE ACIDENTES COM TERCEIROS

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO |
|------|------------|------------------------------------|
| 01 | 31/07/2024 | REVISÃO 01 |
| 02 | 31/08/2024 | EMISSIONAL INICIAL |

| OBSERVAÇÕES |
|-------------|
| |
| |
| |
| |

| LEGENDA |
|--------------------------|
| PROTOCOLO – CODEG |
| PROCESSO-301060-19-IT-02 |

| NOTAS TÉCNICAS |
|---|
| 1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA. |

| AUTORIA DO PROJETO |
|--|
| <p>ALMEIDA</p> <p>ALMEIDA DOS S. OLIVEIRA</p> <p>CREA – 146.233-D – MG</p> |

| CONTRATANTE |
|--|
| <p>DEG</p> <p>COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI</p> |

| PROJETA ENGENHARIA |
|--|
| <p>MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p>INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</p> <p>CONTEUDO DA PRANCHA</p> |
| <p>1:1000</p> <p>JAN/2024</p> <p>PRJ-029</p> <p>01/01</p> |

PRJ-GUA-0299

ALMEIDA OSCAR NIEMEYER N°500

ALMEIDA S03 E S07 – VALE DO SERENO

TEL: (31) 3477-4455 / (31) 3477-7079

(31) 3571-1500