


DESCRIÇÃO	
INSTALAR	02 PROJETORES LED-300W
RETIRAR	01 PROJETOR VMT-250W

REF.: ENSEADA DO CORSÁRIO

TENSÃO — 13,8KV	
SUBESTAÇÃO — LAM	
ALIMENTADOR — LAM	
BLOCO — DIVERSOS	

MEAIPE
GUARAPARI

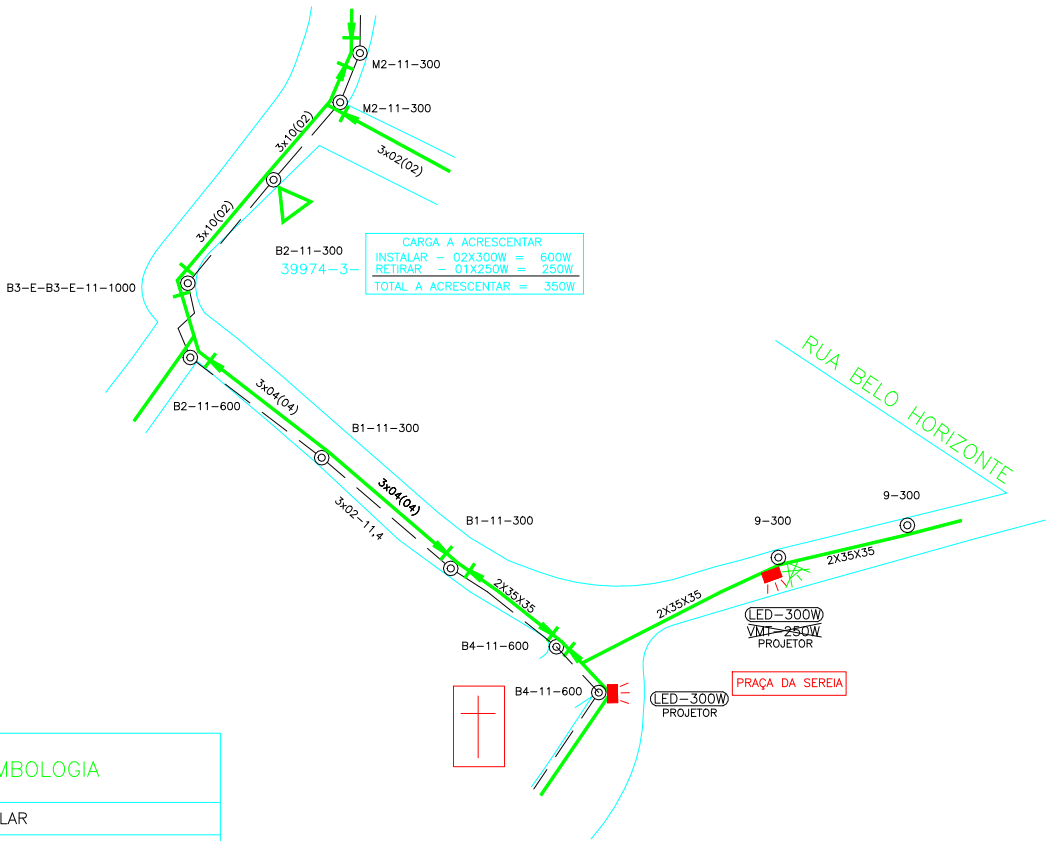

+

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

- Após abertura da cava para implantação do poste cobrir a superfície do buraco com tábuas de madeira e terra.
 - Sinalizar e isolar sempre o local onde será executado o serviço.

EVITE ACIDENTES COM TERCEIROS

+

SEGURANÇA DO TRABALHO

Usar sempre equipamentos de segurança
 Após confirmação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.


EVITE ACIDENTES

SIMBOLOGIA	
	A INSTALAR
	PROJETOR LED-300W PROJETADO
	PROJETOR VMT-250W A RETIRAR

PROCESSO-301715-20-IT-01

PROJETA ENGENHARIA ESCALA: 1/1000

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
R00	31/12/2020	COMISSÃO INICIAL

NOTAS TÉCNICAS		AUTORIA DO PROJETO		IDENTIFICAÇÃO	MEAIPE – GUARAPARI MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI		E.S. ESCALA		FOLHA/CODIGO DATA	ALAMEDA OSCAR NIEMAYER N°500 SALAS 503 E 507 – VALE DO SERENO NOVA LIMA-MG TEL.: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079 (31) 3571-1920	
1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA.					COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI		PRJ-0385				
		ALINE MARA DOS S. EMILIANO CREA – 146.239-D – MG					01/01				