


DESCRIÇÃO

INSTALAR 26 LUMINÁRIAS LED-150W
 RETIRAR 01 LUMINÁRIA VMT-400W
 RETIRAR 01 LUMINÁRIA VS-250W
 RETIRAR 24 LUMINÁRIAS VS-150W

TENSÃO - 13,8KV
 SUBESTAÇÃO - MUQ
 ALIMENTADOR - MUQ-
 BLOCO - DIVERSOS

REF.: RUA AO LADO DE PATURÁ

PATURÁ II GUARAPARI

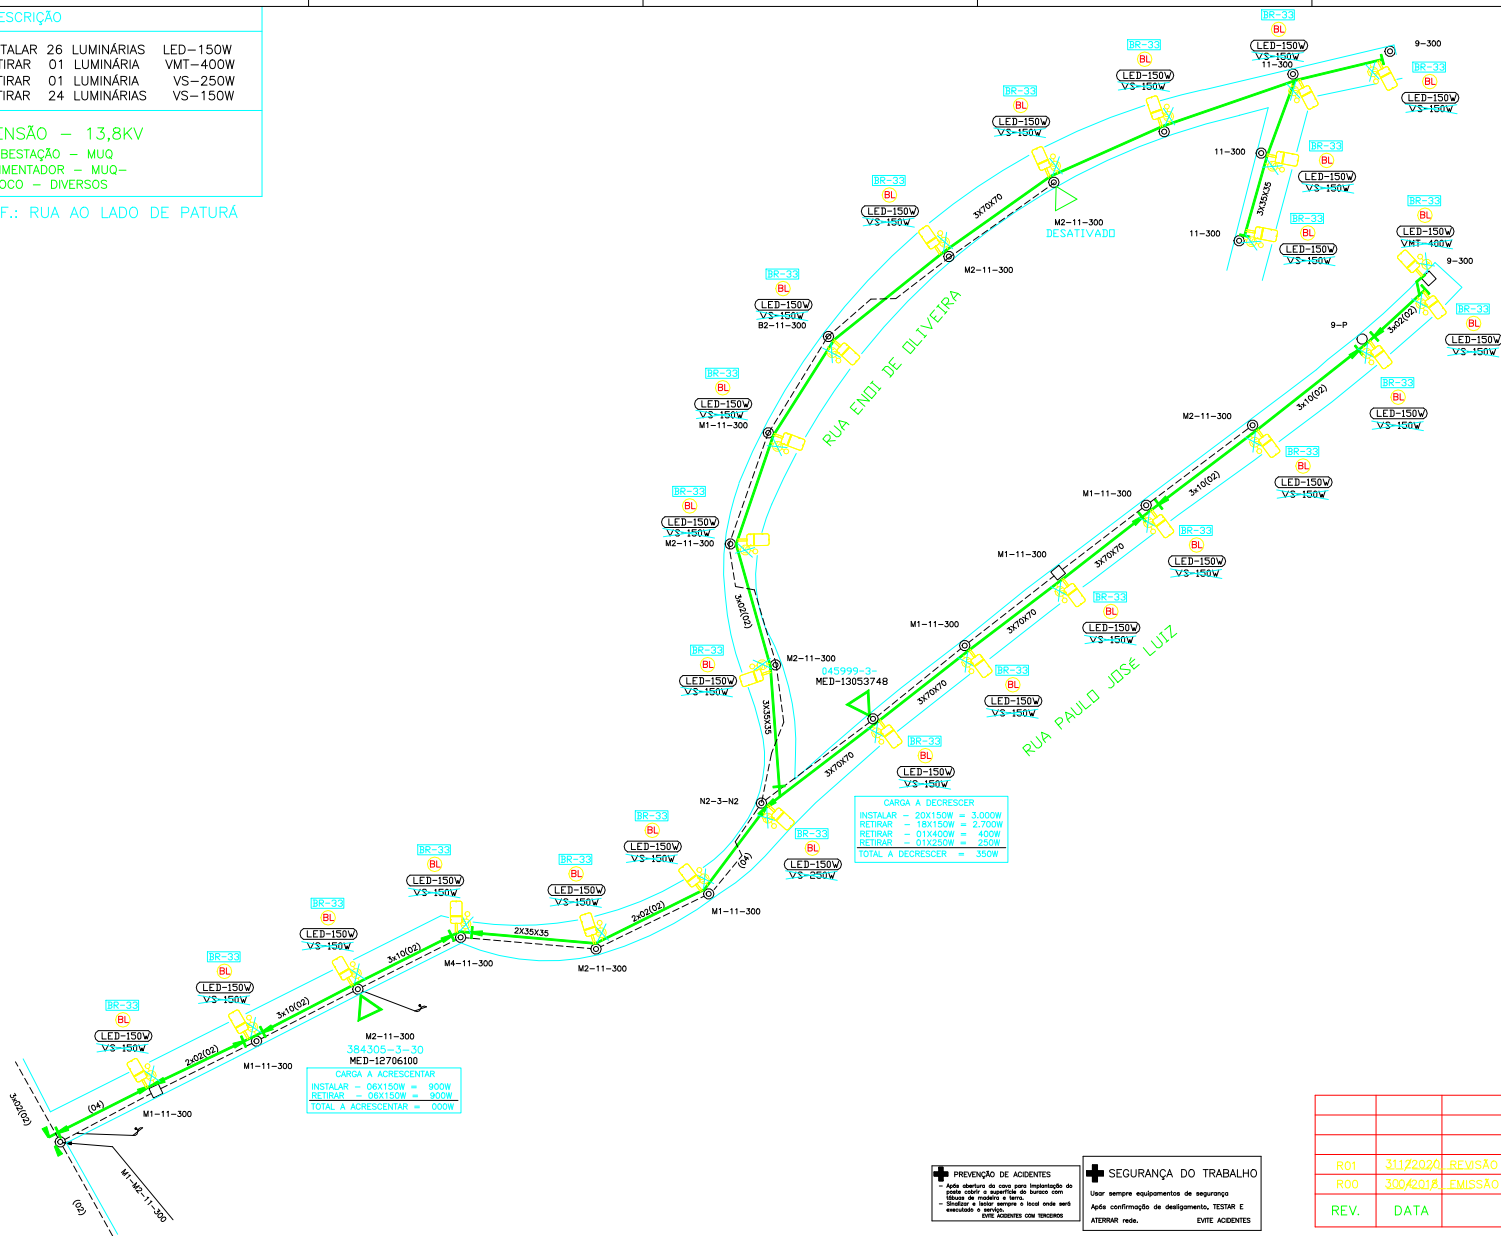

SIMBOLOGIA

⊙	POSTE CONC. S/C EXISTENTE
▽	TRANSFORMADOR EXISTENTE
▽	TRANSFORMADOR PARTICULAR EXISTENTE
▽	TRANSFORMADOR EXCLUSIVO EXISTENTE DA ESCELSA
✕	A RETIRAR
○	A INSTALAR
BL	BRAÇO/LUMINÁRIA A SUBSTITUIR
L	LUMINÁRIA A SUBSTITUIR
✕	LUMINÁRIA VS-250W A RETIRAR
✕	PROJETOR VS-250W A RETIRAR
✕	PROJETOR LED-150W PROJETADO
○	LUMINÁRIA LED-150/180W A INSTALAR

<p>PREVENÇÃO DE ACIDENTES</p> <p>Atenção: sempre usar equipamento de segurança</p> <p>Atenção: sempre usar equipamento de segurança</p> <p>Atenção: sempre usar equipamento de segurança</p>	<p>SEGURANÇA DO TRABALHO</p> <p>Usar sempre equipamentos de segurança</p> <p>Ajuda confirmação de desligamento, TESTAR E ATERRAR rede.</p> <p>EVITE ACIDENTES</p>
--	---

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
R01	31/12/2020	REVISÃO 01
R00	30/12/2018	EMISSIONAL INICIAL

PROJETA ENGENHARIA

PATURÁ II - GUARAPARI
 MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI

PROJETO ELÉTRICO

E.S.: 1000
 DEZ/2020
 PRJ-016
 01/01

ALAMEDA OSCAR NIEMAYER Nº 500
 SALAS 503 E 507 - VALE DO SÍTIO
 NOVA LIMA-MG
 TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079
 (31) 3571-1920

PROCESSO
 300372-2018
 ITEM - 02

NOTAS TÉCNICAS

1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA.

AUTORIA DO PROJETO

ALINE MARA DOS S. EMILIANO
 CREA - 146.239-D - MG

DECOMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

PRJ-GUA-0166

A2