


DESCRIÇÃO

INSTALAR 42 LUMINÁRIAS LED-150W
INSTALAR 08 LUMINÁRIAS LED-180W
RETIRAR 15 LUMINÁRIAS VS-150W
RETIRAR 30 LUMINÁRIAS VMT-150W
RETIRAR 05 LUMINÁRIAS VMT-250W

TENSÃO - 13,8KV
SUBESTAÇÃO -
ALIMENTADOR -
BLOCO - DIVERSOS

REFERÊNCIA: AO LADO DO SUPERMERCADO CASAGRANDE E DO AEROPORTO.

AEROPORTO GUARAPARI

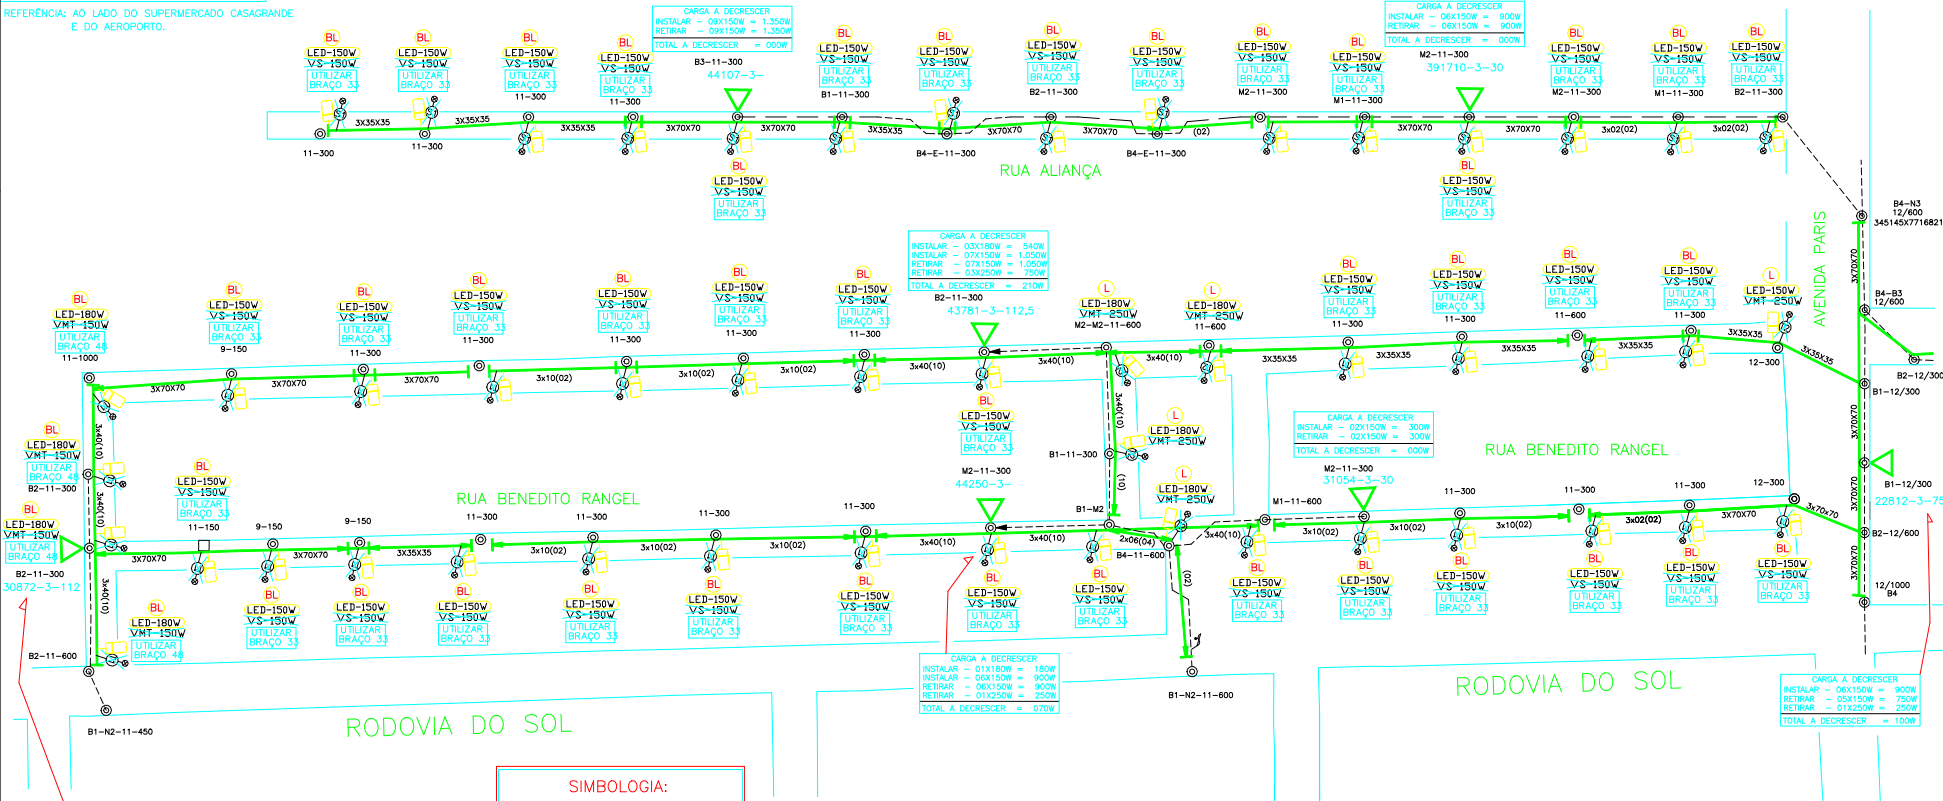

CARGA A ACRESCENTAR
INSTALAR = 06x150W = 900W
INSTALAR = 04x150W = 600W
RETIRAR = 10x150W = 1.500W
TOTAL A ACRESCENTAR = 120W

SIMBOLOGIA:	
	SUBSTITUIR BRAÇO/LUMINÁRIA
	SUBSTITUIR LUMINÁRIA
	LUMINÁRIA VS-150W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT-250W A RETIRAR
	LUMINÁRIA VMT-150W A RETIRAR
	LUMINÁRIA LED-150/180W PROJETADA

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
- Adequar o espaço para instalação de obras de melhoria de iluminação
- Evitar a instalação de luminárias em locais de circulação de pedestres
- Evitar a instalação de luminárias em locais de circulação de veículos

SEGURANÇA DO TRABALHO
Usar sempre equipamentos de segurança
Adequar o espaço para instalação de obras de melhoria de iluminação
Evitar a instalação de luminárias em locais de circulação de pedestres
Evitar a instalação de luminárias em locais de circulação de veículos

REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO
R01	30/12/2020	REVISÃO 01
R00	10/09/2020	EMIÇÃO INICIAL

PROJETA ENGENHARIA

AEROPORTO- GUARAPARI - R\$ 9000
MELHORAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
INTERESSADO: PREFEITURA DE GUARAPARI

PROJETO ELÉTRICO

NOV/2020
PRJ-0368
01/01
ALAMEDA OSCAR NIEMAYER Nº500
SALAS 503 E 507 - VALE DO SIRENO
NOVA LIMA-MG
TEL: (31) 3347-4405 / (31) 3347-7079
(31) 3571-1920

NOTAS TÉCNICAS

1-AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA EDP-ESCELSA.

AUTORIA DO PROJETO

ALINE MARA DOS S. EMILIANO
CREA - 146.239-D - MG

DECOMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

CONTÉUDO IDENTIFICAÇÃO

PRJ-GUA-0368

A2